





**DATI DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO
(ARCIDOSSO, SANTA FIORA, BAGNORE, MERIGAR, PIANCASTAGNAIO E PIANCASTAGNAIO2)**

Periodo: Dicembre 2016

H₂S - Massimo giornaliero delle medie mobili calcolate su 24 ore

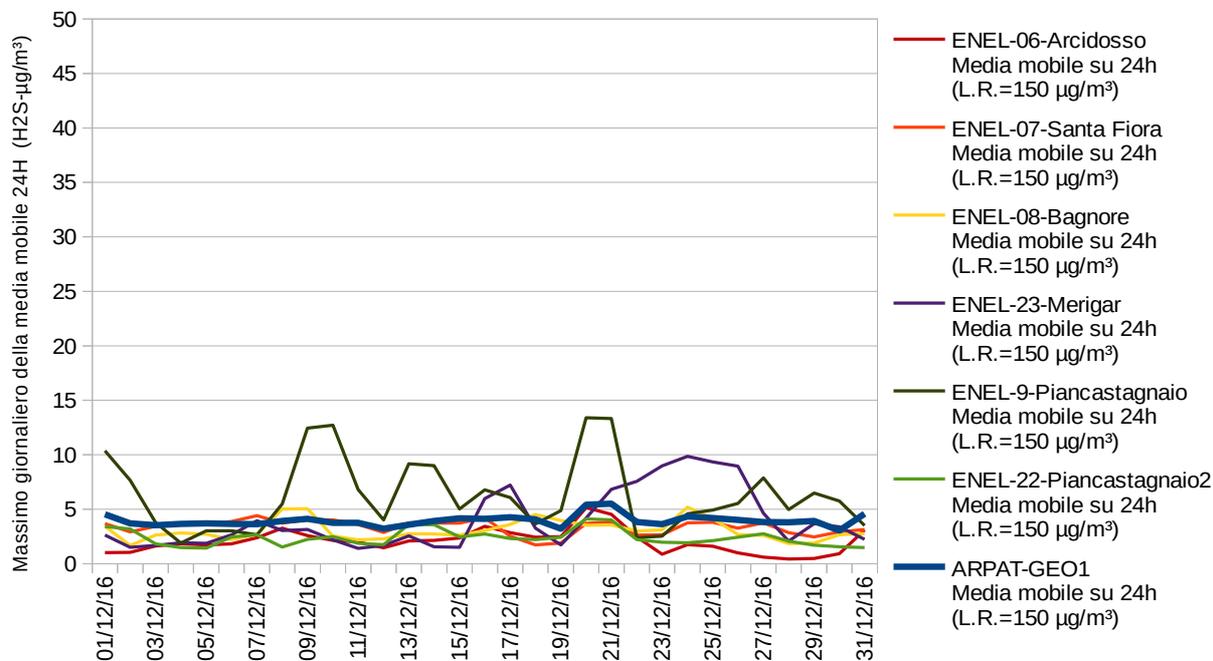

H₂S - Numero di ore con concentrazione in aria > 7 µg/m³

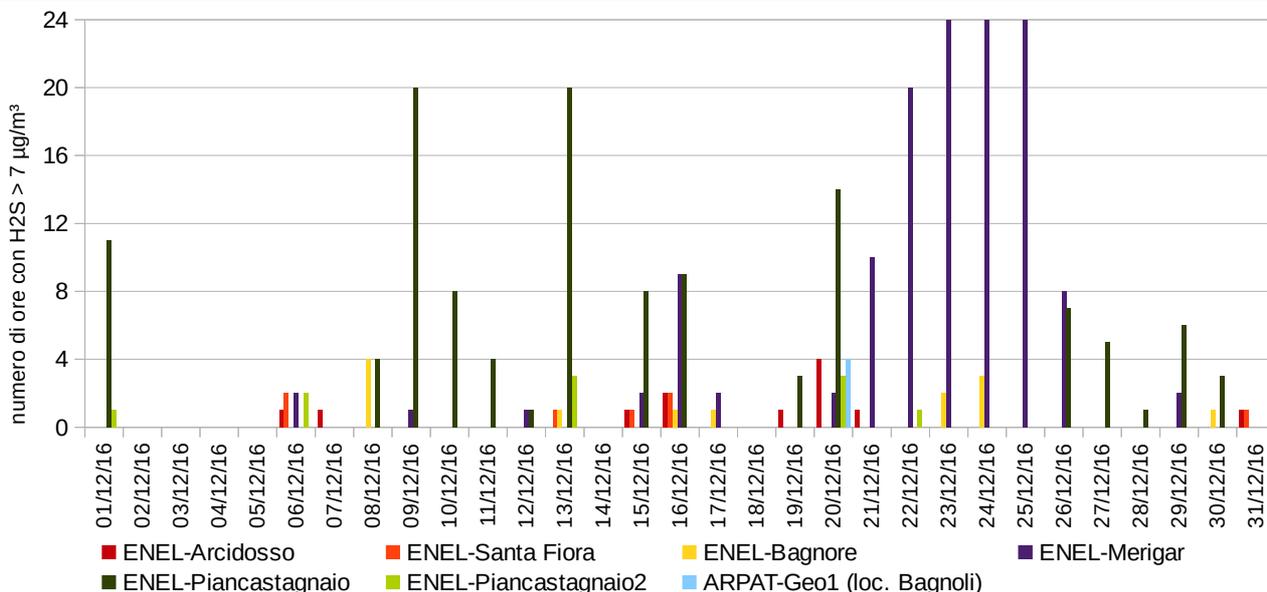

Nel mese di Dicembre 2016, nelle stazioni monitorate e dai dati in nostro possesso, il limite di cautela sanitaria indicato dalle Linee Guida del WHO (150 µg/m³) è stato sempre rispettato.

Nel mese in corso si sono verificate molestie olfattive, a causa del superamento della soglia di percezione dell'H₂S, in particolare a Piancastagnaio, per la manutenzione programmata degli AMIS delle Centrali di Piancastagnaio 3 e di Piancastagnaio 4. Superamenti della soglia di percezione potrebbero essersi verificati anche ad Arcidosso, a Santa Fiora, a Bagnore, e specialmente a Merigar nei giorni dal 20 al 26, dove sono stati registrati valori sopra 7µg/m³ per l'intera giornata, a causa dei fuori servizio AMIS di Bagnore 4, gruppo 2, nonostante, per contenere le emissioni, ENEL abbia dichiarato di aver regolarmente provveduto a deviare il 30% della portata all'AMIS del Gruppo 1 rimasto in servizio. Per approfondimenti: consultare la pagina del sito Web di ARPAT relativo alla [geotermia](#).