



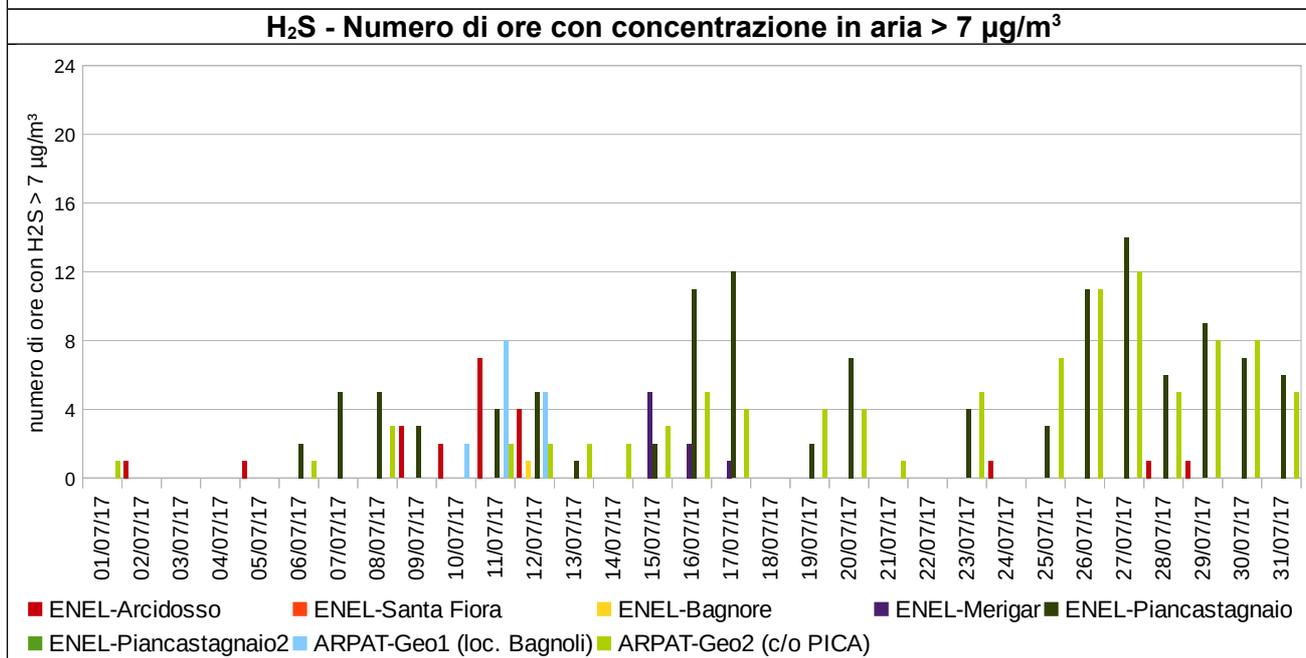

**DATI DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO
(ARCIDOSO, SANTA FIORA, BAGNORE, MERIGAR, PIANCASTAGNAIO E PIANCASTAGNAIO2)**

Periodo: Luglio 2017

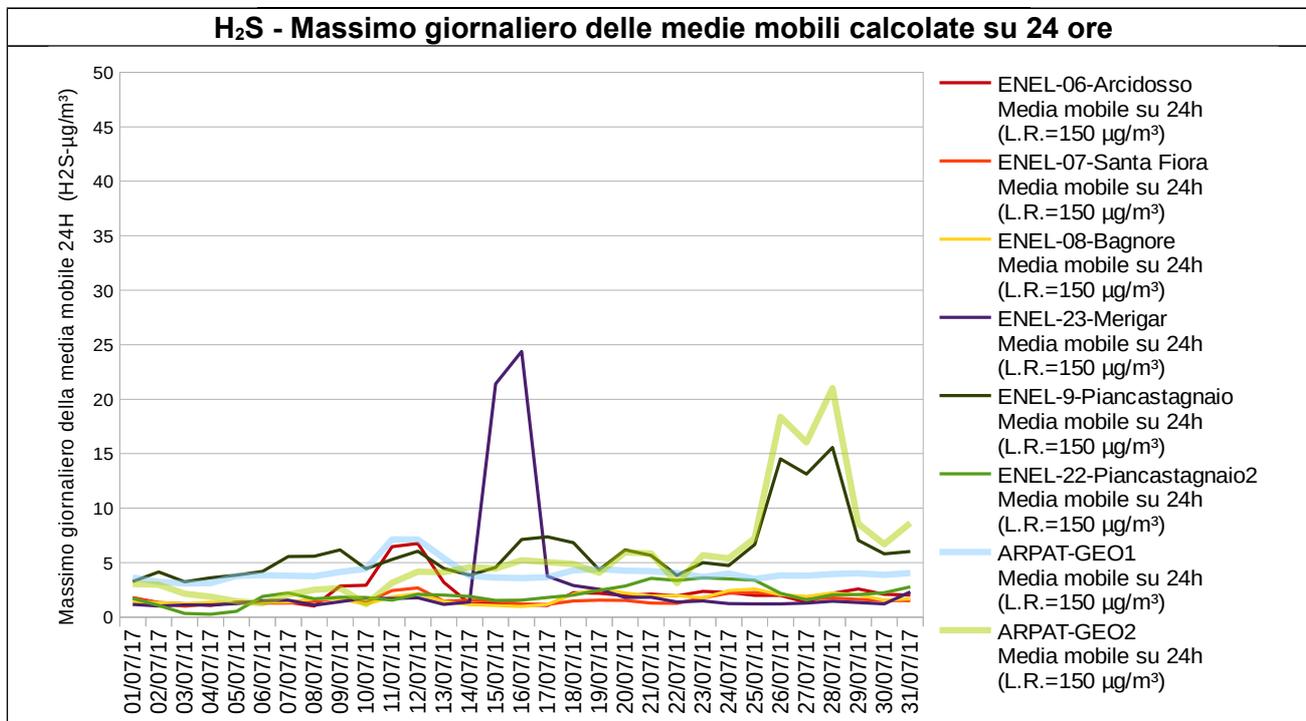

Nel mese di Luglio 2017, nelle stazioni monitorate e dai dati in nostro possesso, il limite di cautela sanitaria indicato dalle Linee Guida del WHO (150 µg/m³) per l'idrogeno solforato (H₂S) è stato sempre rispettato.

Nel mese trascorso potrebbero essersi verificate molestie olfattive, per il superamento della soglia di percezione dell'H₂S, in particolare a Piancastagnaio nei giorni dal 25 al 31, dall'11 al 20 e in misura minore anche nei giorni dal 6 al 9 e 23, riconducibili al blocco dell'AMIS di PC 4 nei giorni dal 25 al 29 e al blocco delle tre Centrali di Piancastagnaio del 9/7.

Superamenti della soglia di percezione potrebbero essersi verificati anche ad Arcidosso (giorni: 2,5,9-12,24,28,29), a Bagnore (giorno 12) e in località Merigar (15-17), attribuibili alla fermata programmata dell'AMIS di Bagnore3 nei giorni dal 10 al 12 e ai fuori servizio contemporanei delle centrali dell'area di Bagnore, determinati dall'incendio divampato nella zona di Piancastagnaio il 15/7, con conseguente assenza di elettricità dovuta alle manovre di messa in sicurezza della rete.

Per approfondimenti: consultare la pagina del sito Web di ARPAT relativo alla [geotermia](#).