




**DATI DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO  
(ARCIDOSO, SANTA FIORA, BAGNORE, MERIGAR, PIANCASTAGNAIO E PIANCASTAGNAIO2)**

Periodo: Novembre 2017

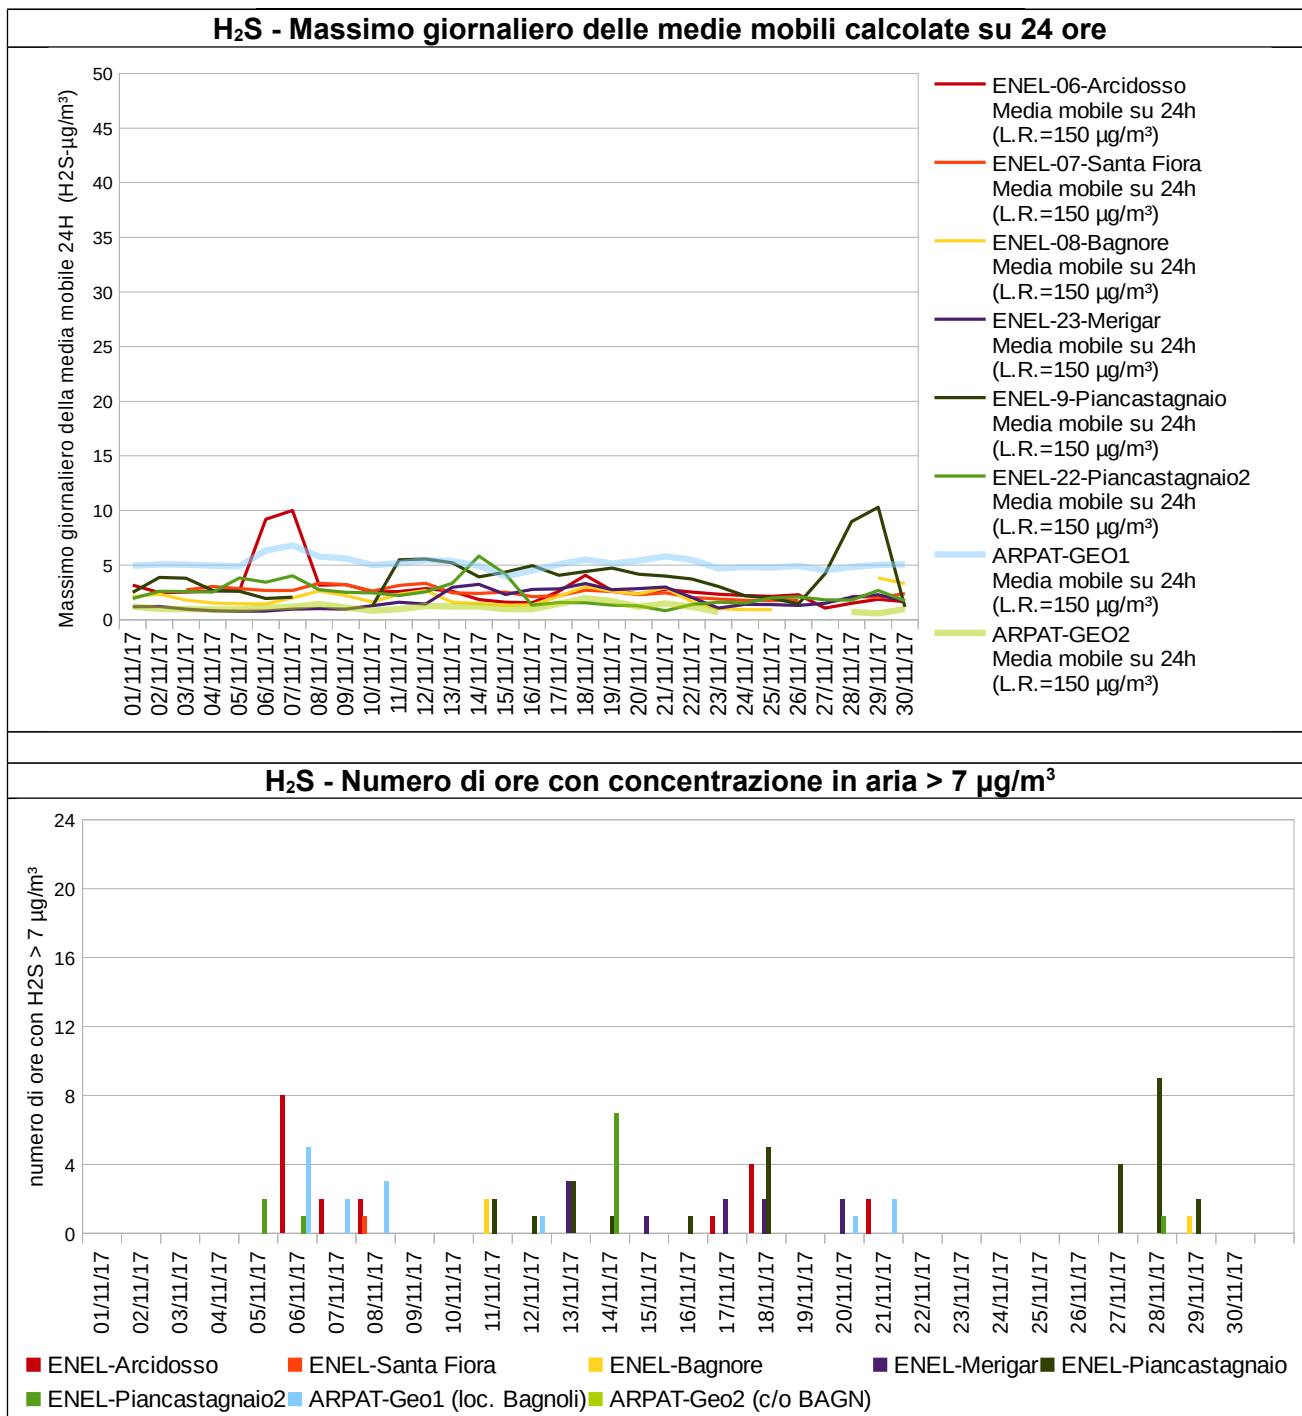

Nel mese di Novembre 2017, nelle stazioni monitorate e dai dati in nostro possesso, il limite di cautela sanitaria indicato dalle Linee Guida del WHO (150 µg/m<sup>3</sup>) per l'idrogeno solforato (H<sub>2</sub>S) è sempre stato rispettato.

Nel mese trascorso potrebbero essersi verificate molestie olfattive, per il superamento della soglia di percezione dell'H<sub>2</sub>S, in particolare a Piancastagnaio nei giorni 5 e 6, dal 11 al 14, il 16 e il 18 e dal 27 al 29, riconducibili prevalentemente ai fuori servizio della Centrale Piancastagnaio 3 e ai conseguenti interventi di manutenzione.

Superamenti della soglia di percezione potrebbero essersi verificati anche ad Arcidosso (giorni: 6-8,17,18 e 21), a Santa Fiore (giorno 8), in località Bagnore (giorni: 19 e 29) e in località Merigar (giorni: 13,15,17,18, 20), attribuibili ai fermi per manutenzione effettuati all'AMIS della Centrale di Bagnore3 e ai blocchi del gruppo 2 della Centrale di Bagnore 4. L'assenza di dati in alcune centraline è imputabile al ripristino del sistema di acquisizione. Per approfondimenti: consultare la pagina del sito Web di ARPAT relativo alla [geotermia](#).