




**DATI DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO
(ARCIDOSO, SANTA FIORA, BAGNORE, MERIGAR, PIANCASTAGNAIO E PIANCASTAGNAIO2)**

Periodo: Dicembre 2017

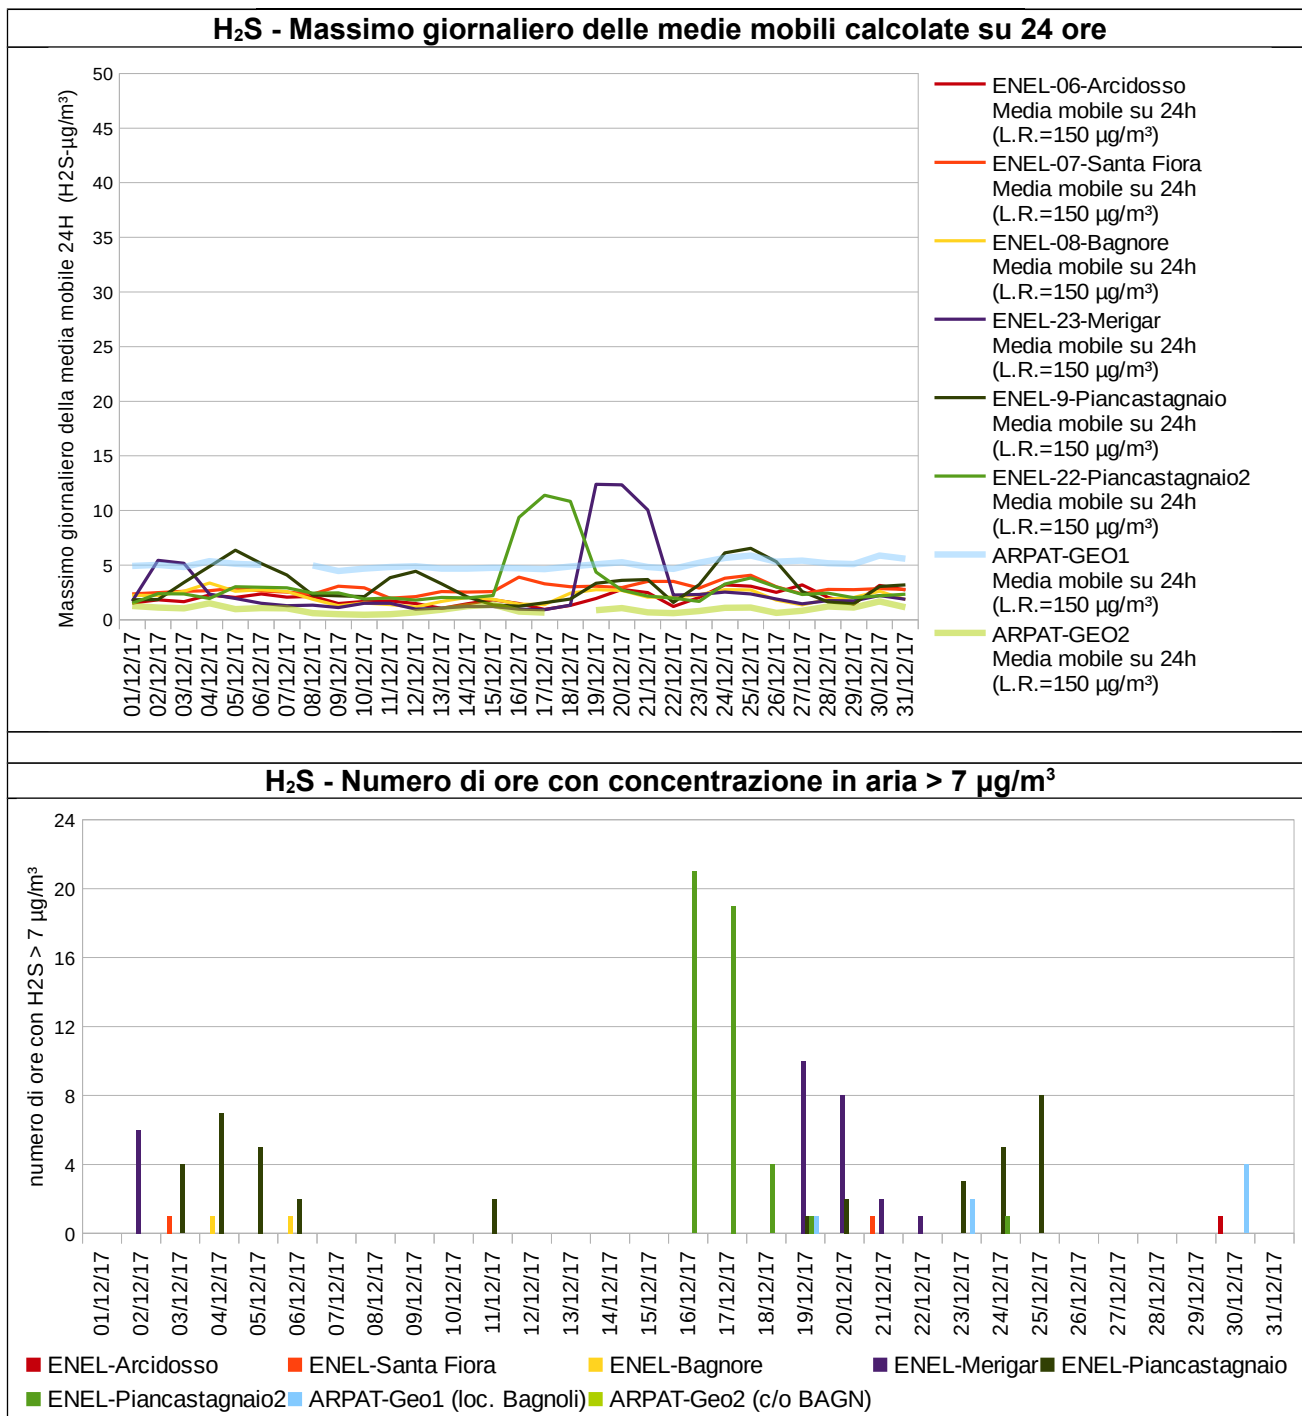

Nel mese di Dicembre 2017, nelle stazioni monitorate e dai dati in nostro possesso, il limite di cautela sanitaria indicato dalle Linee Guida del WHO (150 µg/m³) per l'idrogeno solforato (H₂S) è sempre stato rispettato.

Nel mese trascorso potrebbero essersi verificate molestie olfattive, per il superamento della soglia di percezione dell'H₂S, in particolare a Piancastagnaio nei giorni dal 3 al 6, nel giorno 11 e nei giorni dal 16 al 20 e dal 23 al 25.

Superamenti della soglia di percezione potrebbero essersi verificati anche ad Arcidosso (giorno 30), a Santa Fiora (giorni 3,21), in località Bagnore (giorni: 4 e 6) e in località Merigar (giorni: 2 e dal 19 al 22), questi ultimi attribuibili alle manutenzioni degli AMIS dei gruppi 1 e 2 della Centrale di Bagnore 4. L'assenza di dati in alcune centraline è imputabile ad upgrade del sistema di acquisizione. Per approfondimenti: consultare la pagina del sito Web di ARPAT relativo alla [geotermia](#).