




**DATI DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO
(ARCIDOSO, SANTA FIORA, BAGNORE, MERIGAR, PIANCASTAGNAIO E PIANCASTAGNAIO2)**

Periodo: Novembre 2016

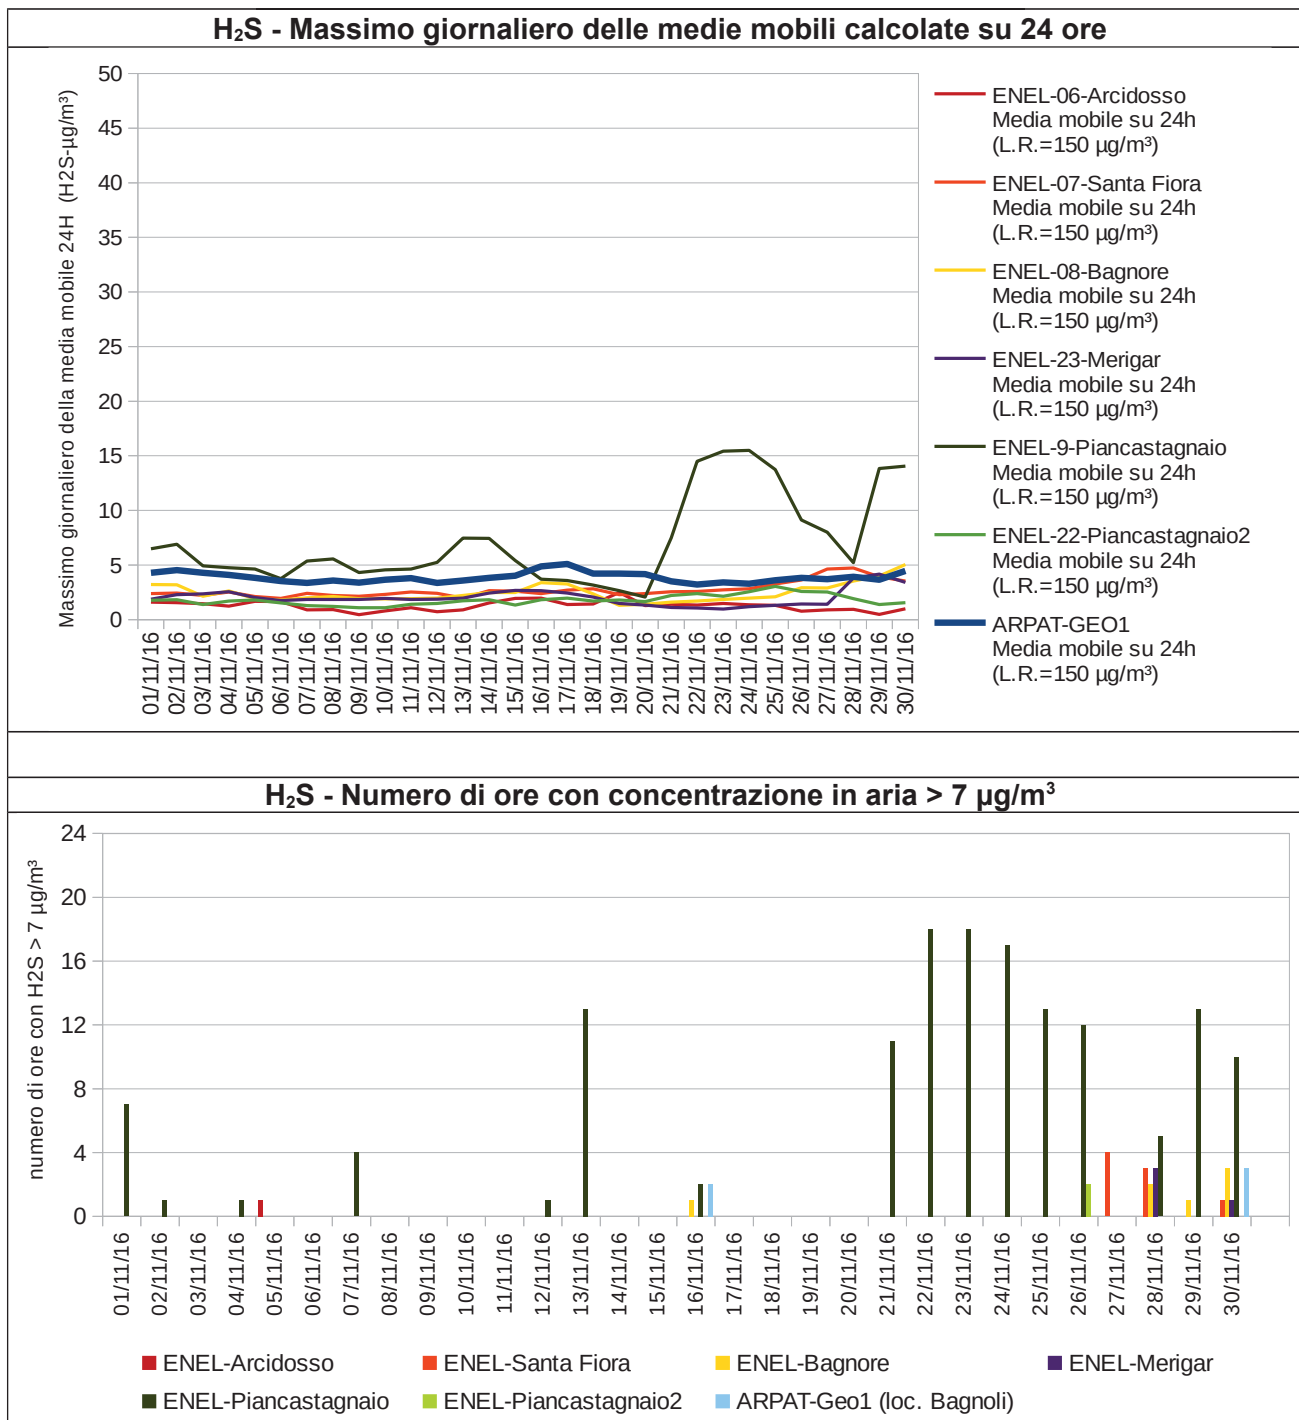

Nel mese di Novembre 2016, nelle stazioni monitorate e dai dati in nostro possesso, il limite di cautela sanitaria indicato dalle Linee Guida del WHO (150 µg/m³) è stato sempre rispettato.

Nel mese in corso si sono verificate molestie olfattive, a causa del superamento della soglia di percezione dell'H₂S, in particolare a Piancastagnaio, per la manutenzione programmata dell'AMIS di Piancastagnaio 3 ed il fuori servizio AMIS di Piancastagnaio 4 (giorni dal 21 al 30), oltre che, presumibilmente, nei giorni 1, 2, 4, 7, 12, 13, 16. Superamenti della soglia di percezione potrebbero essersi verificati anche a Santa Fiora, Bagnore e Merigar nei giorni dal 27 al 30 a causa del fuori servizio AMIS di Bagnore 4, oltre che ad Arcidosso il giorno 5 e a Bagnore il giorno 16 (fermo programmato del Gruppo binario di Bagnore 3).

Per approfondimenti: consultare la pagina del sito Web di ARPAT relativo alla [geotermia](#).